

**Commune de**

**FLEURINES**

**PLAN LOCAL  
D'URBANISME**

**DOCUMENT  
PROVISOIRE**

**ARRET**

Vu pour être annexé à la  
délibération en date du :

04 JUIN 2019

**7a**

**DÉFENSE INCENDIE**

## DEFENSE INCENDIE

Le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie de l'Oise a été approuvé par arrêté préfectoral du 19 décembre 2016, il est entré en application à compter du 16 février 2017. Le document ci-contre synthétise les modalités d'évaluation des besoins en eau :

- Risque Courant Faible - habitation isolée : Risque couvert par un volume d'eau de 30 m<sup>3</sup> utilisable en 1 heure à moins de 400 mètres du risque à défendre ;
- Risque Courant Ordinaire – lotissements, hameaux ou habitats regroupés : Risque couvert par un volume d'eau de 120 m<sup>3</sup> utilisable en 2 heures à moins de 200 mètres du risque à défendre ;
- Risque Courant Important – Centre-ville ancien, regroupement de bâtiments à fort potentiel calorifique : Risque couvert par un volume d'eau de 240 m<sup>3</sup> utilisable en 2 heures et situé à moins de 100 mètres 150 mètres en fonction du risque à défendre ;
- Risque Particulier : nécessite une étude particulière et individualisée.

**Source : RDDECI du SDIS 60, « Mémento DECI à l'usage des Maires »**

Trente-trois poteaux ou bornes incendie sont recensés sur la commune, ainsi que deux réserves. Il est observé une bonne répartition spatiale des hydrants sur l'ensemble du village.

Il apparaît que six poteaux ont un débit inférieur à 60 m<sup>3</sup> par heure. Ils se situent rue de la Raizière, à l'angle des rues Molière et du Général de Gaulle, à l'angle des rues Molière et du Puits Bertheaud, au nord de la rue du Général de Gaulle (mais sur ce secteur, la réalisation d'une réserve incendie est prévue dans le cadre de la réalisation d'un lotissement), rue Jacques Havy, et à Saint-Christophe. A Saint-Christophe, une réserve privée se trouve sur le terrain de l'institut de rééducation, et il avait été convenu par un accord verbal que cette réserve pouvait être utilisée pour protéger tout le hameau. Il conviendrait néanmoins de réaliser une convention écrite, sans quoi les propriétaires peuvent supprimer la réserve, ou en interdire l'accès.


Le renforcement du réseau d'eau potable pourrait permettre d'améliorer les débits.

Deux poteaux n'ont pas pu être contrôlés, au niveau de la piscine et du parcours aventure (ce dernier étant neuf, il ne poserait pas de problème a priori).

Deux réserves incendies complètent les hydrants. Celle qui se trouve rue Marcel Dassault présente un volume insuffisant. Elle devrait faire l'objet de travaux cet été. Sur ce secteur, il est par ailleurs rappelé que l'entreprise LEM est dotée de deux réserves privées, l'une de 1 000 m<sup>3</sup>, et l'autre de 750 m<sup>3</sup>.

E

## GESTION DES HYDRANTS

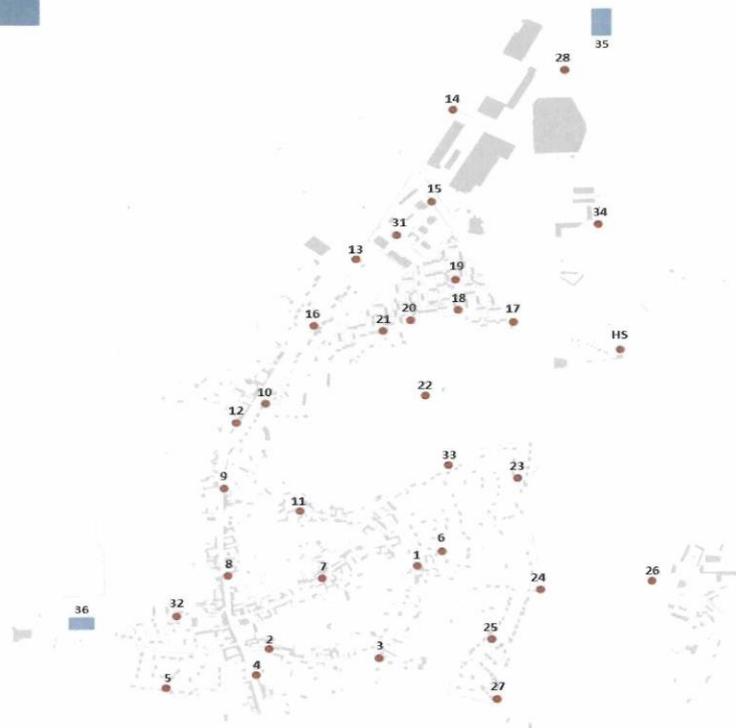

**Syndicat  
Intercommunal du  
Bassin de Halatte**

Commune de :  
**FLEURINES**

SDIS :  
Pont Sainte Maxence

## Les Chiffres :

P.I. :	32
B.I. :	
C.I. :	2
C.E. :	
MA. :	
B.A. :	
Autres :	
Total :	34 Equipements

Edition :

21-août-17


**Centre d'exploitation  
Picardie**

**Unité opérationnelle  
Oise**

1 rue du Thérain  
60000 BEAUVAIS  
Tel : 03.44.12.12.77  
Fax : 03.44.12.12.98



# Plan du Patrimoine de Défense Incendie Commune de FLEURINES

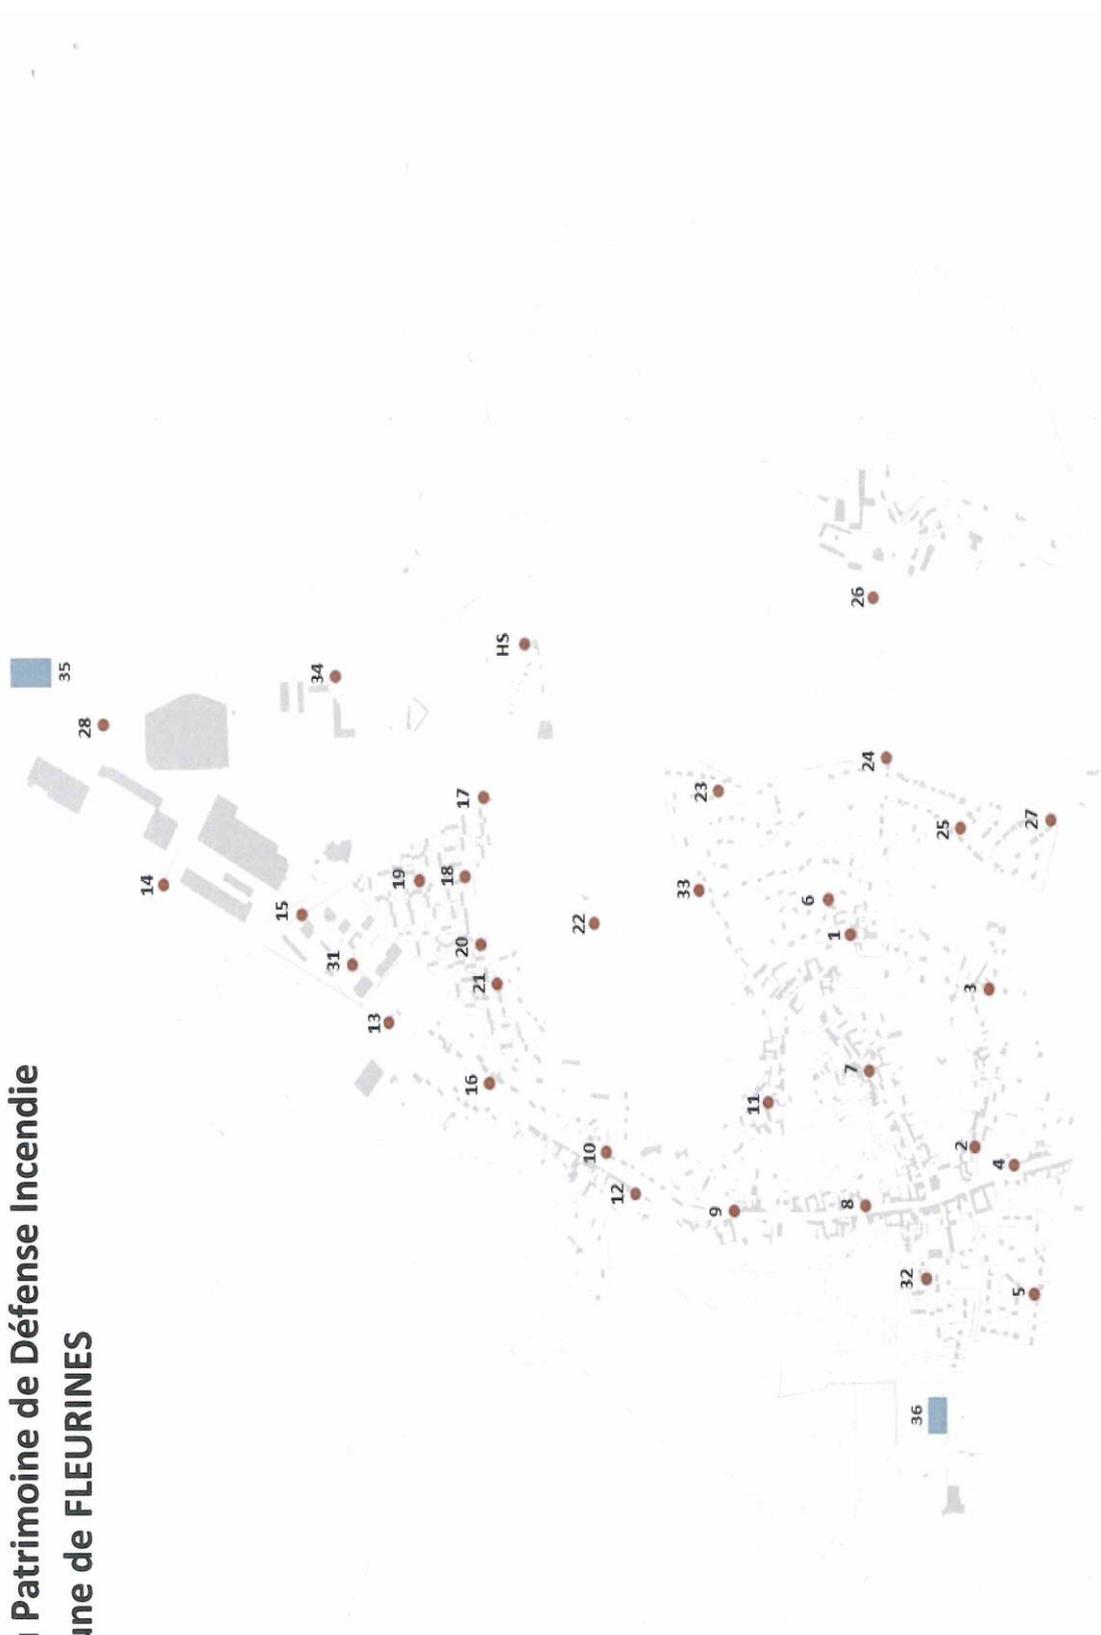

## Etat du patrimoine de Défense Incendie - Commune de FLEURINES

N°	Adresse	Type	Matière	Série	Statut	E <sub>c</sub> (bars)	E <sub>d</sub> Statique Dynamique (bars)	Q <sub>100</sub> (m <sup>3</sup> /h)	Debit pour calcul Q <sub>100</sub> (m <sup>3</sup> /h)	Commentaire	Date contrôle
1	Rue de Saint Christophe angle rue Pasteur	PI			public	5,20	1,80	60		Clôture trop proche	27/06/2017
2	6 rue des Frièges	PI			public	2,80	1,40	60			15/06/2017
3	Rue des Frièges face au n°35	PI			public	5,80	3,30	60		Manque bouchon dn100	15/06/2017
4	Rue du Général De Gaulle face au n°8 bis	PI			public	2,80	1,30	60		Fuite légère sur volant.	14/06/2017
5	Rue de la Raizière face au n°13	PI			public	2,70		31		Vétuste - RPC h.s.	15/06/2017
6	Rue de la Courtille angle rue du Grand Pré	PI			public	5,50	2,50	60			27/06/2017
7	Rue de l'Eglise face au n°22	PI			public	2,50	1,40	60			27/06/2017
8	Rue du Général De Gaulle face au n°26	PI			public	3,20	1,40	60		Manque bouchon dn100	27/06/2017
9	Rue du Général De Gaulle face au n°56 angle ruelle Gentil	PI			public	2,90	1,00	60			14/08/2017
10	Rue Molière angle rue du Général De Gaulle	PI			public	2,60		53			14/08/2017

lundi 21 août 2017

Page 1 sur 4

N°	Adresse	Type	Marquage	Série	Statut	Statique (bars)	Dynamique (bars)	Debit pour un débit de (m³/h)	Debit sous la bar (m³/h)	Commentaire	Date contrôle
11	Rue du Puit Bertaud angle rue Molière	PI			public	1,90		40			14/08/2017
12	Chemin du Lavoisier angle rue du Général De Gaulle	PI			public	2,90	1,00				13/06/2017
13	Rue du Général De Gaulle face au n°110	PI			public	2,70		36			14/08/2017
14	Rue du Général De Gaulle à côté de TIMBERMAT	PI			public	6,30	4,70	60			27/06/2017
15	Rue de la Vallée face à la cartonnerie du Valois	PI			public	6,50	4,50	60		Capot et purge HS	27/06/2017
16	Rue du Général De Gaulle face au n°76	PI			public	2,90	1,20	60			27/06/2017
17	Rue de la Vallée angle avenue du Clos Vert	PI			public	3,80	1,80	60			15/06/2017
18	Avenue du Clos Vert angle rue Mozart	PI			public	5,30	3,80	60			15/06/2017
19	Rue Mozart	PI			public	5,30	3,80	60			15/06/2017
20	Rue Rembrandt	PI			public	6,00	4,20	60		Manipulation difficile - vanne ne ferme plus - tige HS	16/06/2017
21	Square Albert Camus angle du Clos Vert	PI			public	5,60	4,20	60			15/06/2017

lundi 21 août 2017

Page 2 sur 4



N°	Adresse	Type	Marque	Série	Statut	P. Statique (bars)	P. pour débit de (m³/h)	P. pour débit de bar (m³/h)	Commentaire	Date contrainte
35	Rue Marcel Dassault	CI			public				H.S. volume inférieur à 120m3/h	27/06/2017
36	Rue de Verneuil en Halatte	CI			public				Bâche Pleine - RAS	27/06/2017