

**Commune de**

**FLEURINES**

**PLAN LOCAL  
D'URBANISME**

**APPROBATION**

Vu pour être annexé à la  
délibération en date du :

05 MARS 2020

**7a**

**DÉFENSE INCENDIE**

## DEFENSE INCENDIE

Le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie de l'Oise a été approuvé par arrêté préfectoral du 19 décembre 2016, il est entré en application à compter du 16 février 2017. Le document ci-contre synthétise les modalités d'évaluation des besoins en eau :

- Risque Courant Faible - habitation isolée : Risque couvert par un volume d'eau de 30 m<sup>3</sup> utilisable en 1 heure à moins de 400 mètres du risque à défendre ;
- Risque Courant Ordinaire – lotissements, hameaux ou habitats regroupés : Risque couvert par un volume d'eau de 120 m<sup>3</sup> utilisable en 2 heures à moins de 200 mètres du risque à défendre ;
- Risque Courant Important – Centre-ville ancien, regroupement de bâtiments à fort potentiel calorifique : Risque couvert par un volume d'eau de 240 m<sup>3</sup> utilisable en 2 heures et situé à moins de 100 mètres 150 mètres en fonction du risque à défendre ;
- Risque Particulier : nécessite une étude particulière et individualisée.

**Source : RDDECI du SDIS 60, « Mémento DECI à l'usage des Maires »**

Trente-trois poteaux ou bornes incendie sont recensés sur la commune, ainsi que deux réserves. Il est observé une bonne répartition spatiale des hydrants sur l'ensemble du village.

Il apparaît que six poteaux ont un débit inférieur à 60 m<sup>3</sup> par heure. Ils se situent rue de la Raizière, à l'angle des rues Molière et du Général de Gaulle, à l'angle des rues Molière et du Puits Bertheaud, au nord de la rue du Général de Gaulle (mais sur ce secteur, la réalisation d'une réserve incendie est prévue dans le cadre de la réalisation d'un lotissement), rue Jacques Havy, et à Saint-Christophe. A Saint-Christophe, une réserve privée se trouve sur le terrain de l'institut de rééducation, et il avait été convenu par un accord verbal que cette réserve pouvait être utilisée pour protéger tout le hameau. Il conviendrait néanmoins de réaliser une convention écrite, sans quoi les propriétaires peuvent supprimer la réserve, ou en interdire l'accès.


Le renforcement du réseau d'eau potable pourrait permettre d'améliorer les débits.

Deux poteaux n'ont pas pu être contrôlés, au niveau de la piscine et du parcours aventure (ce dernier étant neuf, il ne poserait pas de problème a priori).

Deux réserves incendies complètent les hydrants. Celle qui se trouve rue Marcel Dassault présente un volume insuffisant. Elle devrait faire l'objet de travaux cet été. Sur ce secteur, il est par ailleurs rappelé que l'entreprise LEM est dotée de deux réserves privées, l'une de 1 000 m<sup>3</sup>, et l'autre de 750 m<sup>3</sup>.



# GESTION DES HYDRANTS

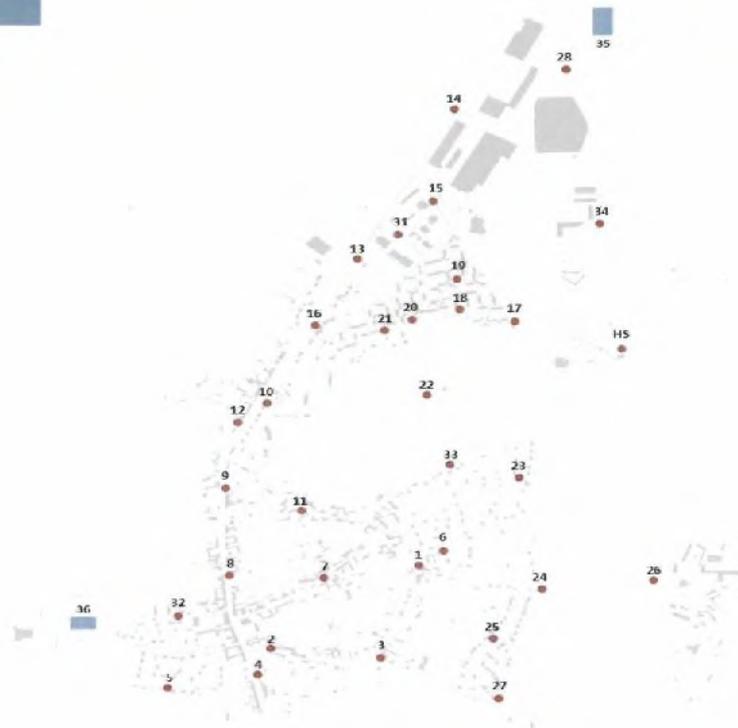

**Syndicat  
Intercommunal du  
Bassin de Halatte**

Commune de :  
**FLEURINES**

SDIS :  
Pont Sainte Maxence

### Les Chiffres :

P.I. : 32  
B.I. :  
C.I. : 2  
C.E. :  
MA. :  
B.A. :  
Autres :  
Total : 34 Equipements

Edition :  
21-août-17


**Centre d'exploitation  
Picardie**

**Unité opérationnelle  
Oise**

1 rue du Thérain  
60000 BEAUVAIS  
Tel : 03.44.12.12.77  
Fax : 03.44.12.12.98



# Plan du Patrimoine de Défense Incendie Commune de FLEURINES

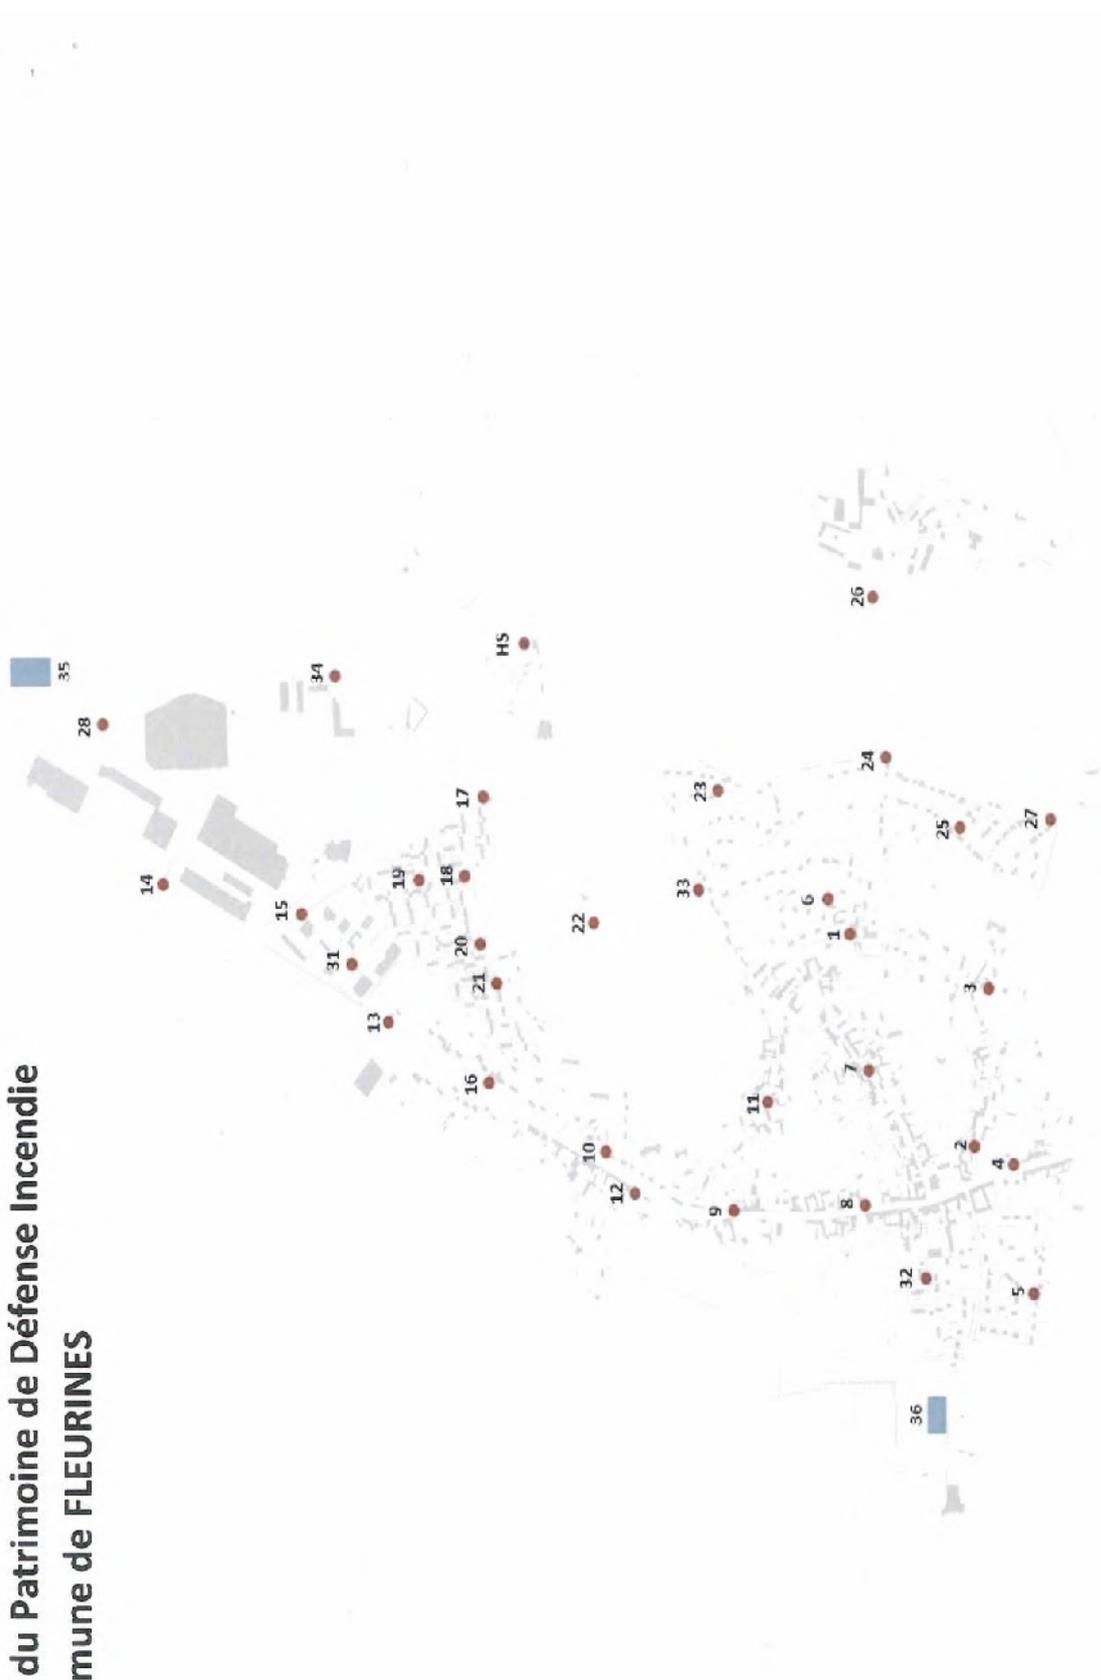

## Etat du patrimoine de Défense Incendie - Commune de FLEURINES



1	Rue de Saint Christophe angle rue Pasteur	PI	public	5,20	1,80	60		Clture trop proche	27/06/2017
2	6 rue des Frièges	PI	public	2,80	1,40	60			15/06/2017
3	Rue des Frièges face au n°35	PI	public	5,80	3,30	60		Manque bouchon dn100	15/06/2017
4	Rue du Général De Gaulle face au n°8 bis	PI	public	2,80	1,30	60		Fuite légère sur volant	14/06/2017
5	Rue de la Raizière face au n°13	PI	public	2,70		31		Vétuste - RPC h.s.	15/06/2017
6	Rue de la Courtille angle rue du Grand Pré	PI	public	5,50	2,50	60			27/06/2017
7	Rue de l'Eglise face au n°22	PI	public	2,50	1,40	60			27/06/2017
8	Rue du Général De Gaulle face au n°25	PI	public	3,20	1,40	60		Manque bouchon dn100	27/06/2017
9	Rue du Général De Gaulle face au n°55 angle ruelle Gentil	PI	public	2,90	1,00	60			14/08/2017
10	Rue Molière angle rue du Général De Gaulle	PI	public	2,60		53			14/08/2017

11	Rue du Puit Bertaud angle rue Molière	PI	public	1,80		40	14/08/2017
12	Chemin du Lavois angle rue du Général De Gaulle	PI	public	2,90	1,00		13/06/2017
13	Rue du Général De Gaulle face au n°110	PI	public	2,70		36	14/08/2017
14	Rue du Général De Gaulle à côté de TIMBERMAT	PI	public	6,30	4,70	50	27/06/2017
15	Rue de la Vallée face à la cartonnerie du Vélois	PI	public	6,50	4,50	60	27/06/2017
16	Rue du Général De Gaulle face au n°76	PI	public	2,90	1,20	60	27/06/2017
17	Rue de la Vallée angle avenue du Clos Vert	PI	public	3,80	1,80	60	15/06/2017
18	Avenue du Clos Vert angle rue Mozart	PI	public	5,30	3,80	60	15/06/2017
19	Rue Mozart	PI	public	5,30	3,80	60	15/06/2017
20	Rue Rembrandt	PI	public	6,00	4,20	60	16/06/2017
21	Square Albert Camus angle du Clos Vert	PI	public	5,60	4,20	60	15/06/2017

Capot et purge HS

Manipulation officielle - vanne ne ferme plus - tige HS

22	Rue de la Montagne à la piscine	PI	public			Mesure impossible - PI trop près du sol	15/06/2017
23	Allée des Grouettes	PI	public	5,30	3,80	60	13/06/2017
24	Rue de Saint Christophe angle chemin du vieux port	PI	public	3,20	1,80	60	Fuge et capot H.S. 14/08/2017
25	Rue de la Garenne face au n°27	PI	public	3,00	1,30	60	27/06/2017
26	Hameau de Saint Christophe	PI	public	0,00		40	27/06/2017
27	Rue de la Garenne face au n°1	PI	public	3,00	1,00	60	27/06/2017
28	Rue Marcel Dassault	PI	public	5,90	4,40	60	Manque le capot 27/06/2017
31	Rue Jacques Havy	PI	public	2,50		31	27/06/2017
32	Rue André Friay	PI	public	3,20	1,80	60	13/06/2017
33	Rue des Acacias face au n°27	PI	public	4,70	3,00	60	Capot et PI HS 13/06/2017
34	Rue Marcel Dassault face aux Ets Zoom	PI	public	4,10	2,70	60	15/06/2017

jeudi 21 août 2017

Page 3 sur 4



35	Rue Marcel Dessaut	CI	public	H.S. volume inférieur à 120m3/h	27/06/2017
36	Rue de Verneuil en Halette	CI	public	Bâche Pleine - RAS	27/06/2017